

Tekniske data


Fluke 3PHVL-1730 testkabelsamling, spændingstestledning



Produktoversigt: Fluke 3PHVL-1730 testkabelsamling, spændingstestledning

Fladt, trefaset spændingstilslutningskabel til Fluke 1730 Energy Logger.

Modeller

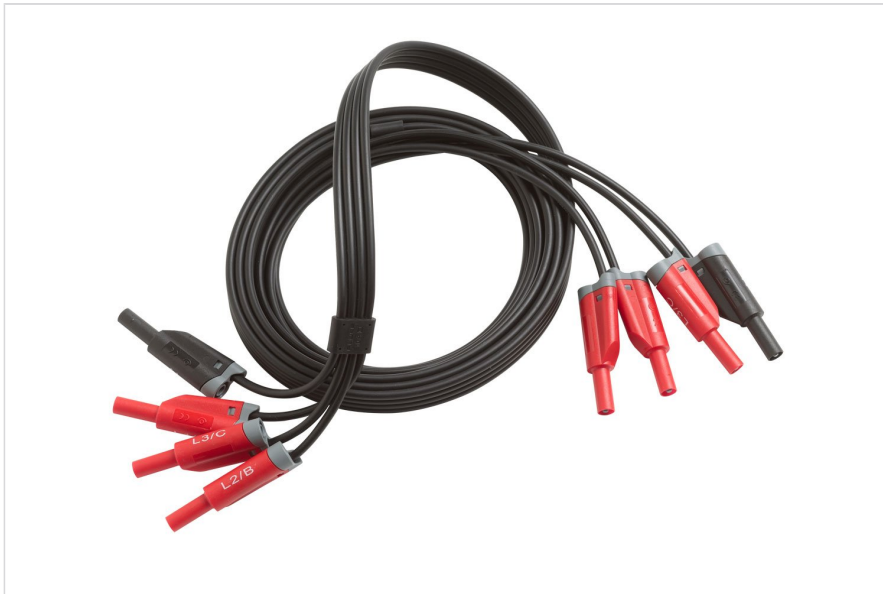

Fluke 3PHVL-1730

Cable Assembly, Voltage Test Lead 3-Phase+N

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**